City of Oconomowoc - Water Quality Parameters
2015
Questions : (262) 569 - 2196

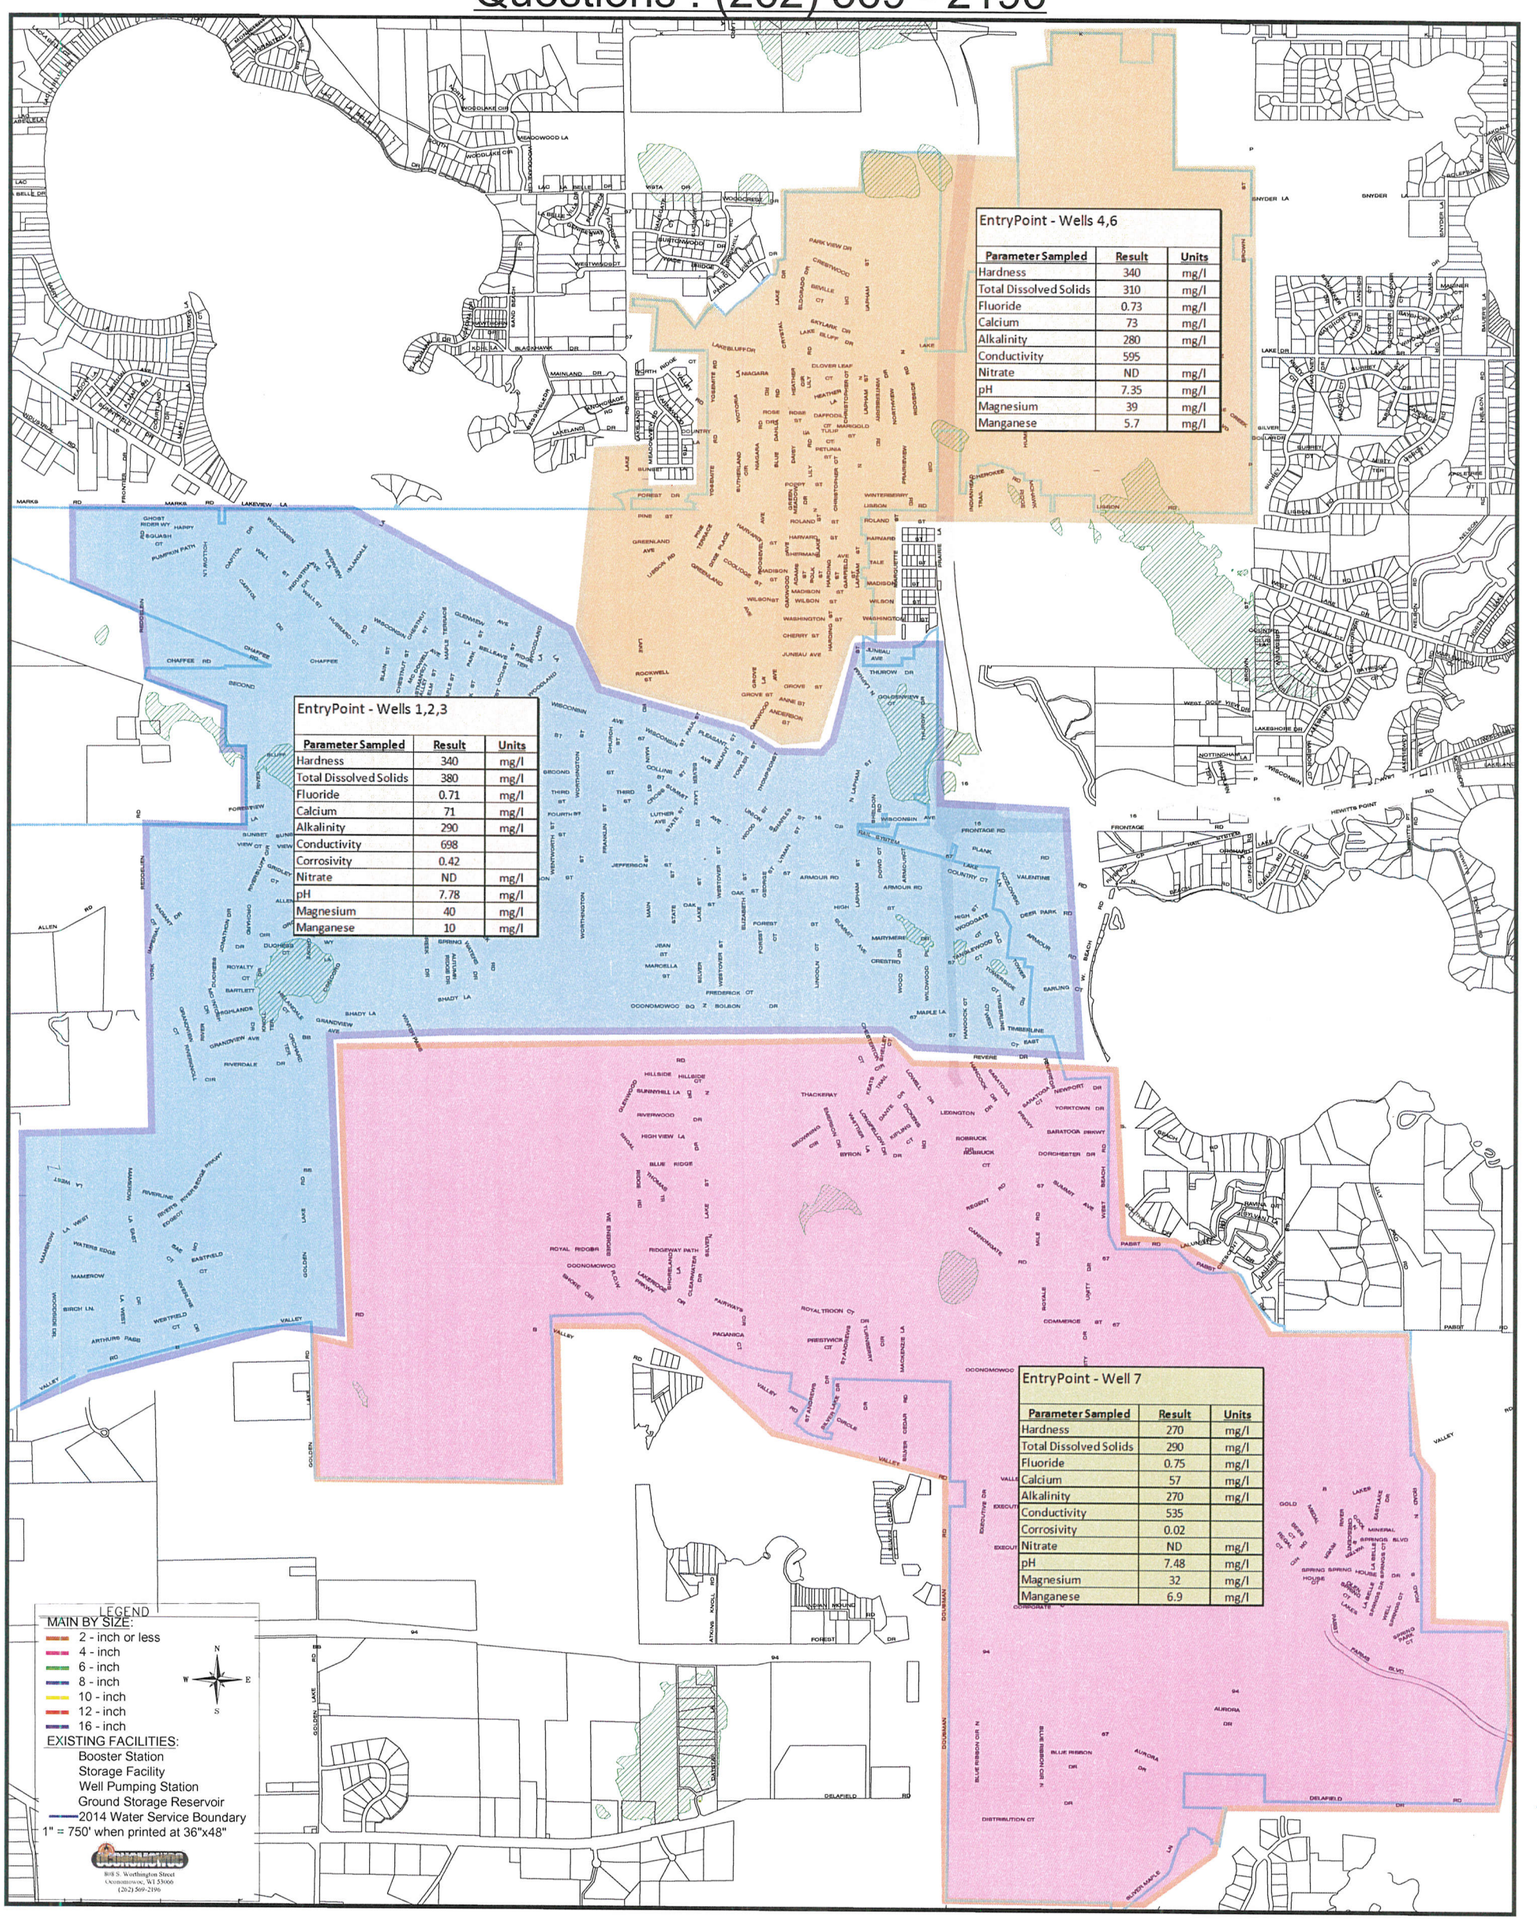

EntryPoint - Wells 4,6

Parameter Sampled	Result	Units
Hardness	340	mg/l
Total Dissolved Solids	310	mg/l
Fluoride	0.73	mg/l
Calcium	73	mg/l
Alkalinity	280	mg/l
Conductivity	595	
Nitrate	ND	mg/l
pH	7.35	mg/l
Magnesium	39	mg/l
Manganese	5.7	mg/l

EntryPoint - Wells 1,2,3

Parameter Sampled	Result	Units
Hardness	340	mg/l
Total Dissolved Solids	380	mg/l
Fluoride	0.71	mg/l
Calcium	71	mg/l
Alkalinity	290	mg/l
Conductivity	698	
Corrosivity	0.42	
Nitrate	ND	mg/l
pH	7.78	mg/l
Magnesium	40	mg/l
Manganese	10	mg/l

EntryPoint - Well 7

Parameter Sampled	Result	Units
Hardness	270	mg/l
Total Dissolved Solids	290	mg/l
Fluoride	0.75	mg/l
Calcium	57	mg/l
Alkalinity	270	mg/l
Conductivity	535	
Corrosivity	0.02	
Nitrate	ND	mg/l
pH	7.48	mg/l
Magnesium	32	mg/l
Manganese	6.9	mg/l